



**Общество с ограниченной ответственностью
«ШАНТИ»**

141002, обл. Московская, г.о. Мытищи, г. Мытищи,
ул. Колпакова, д. 2, к. 1, эт. 3, помещение №182
<https://pojtest.com>, E-mail: 9651051010@mail.ru, Тел.: +7 965 105 10 10

14.12.2024 № 2-12/24
на № _____ от _____

Евразийская
Экономическая
комиссия

О публичном обсуждении
изменений, вносимых в ТР ЕАЭС
043/2017

ООО «ШАНТИ», по результатам рассмотрения проекта изменений в ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», направляет свои предложения.

Приложения: на 6 (шести) листах.

Директор

Д.А. Сидоренко




**Предложения ООО «ШАНТИ» по корректировке проекта изменений, вносимых
в ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»**

№ п/п	Номер раздела, подраздела, пункта, под- пункта предло- жения	Текст проекта	Предлагаемая редакция	Обоснование
1	12. Пункт 19	12. Пункт 19 изложить в следующей редакции: «19. Для средств огнезащиты техническая (эксплуатационная) документация должна содержать следующую информацию: - область применения средства огнезащиты, его огнезащитной эффективности (в зависимости от толщины, расхода); - идентификационные признаки; - группа огнезащитной эффективности или сведения об обеспечиваемом пределе огнестойкости объекта огнезащиты; - расход нанесенного (смонтированного) средства огнезащиты для обеспечения определенной группы огнезащитной	После абзаца : «- показатели адгезии покрытия (прочности сцепления покрытия) к основанию для огнезащитных составов (красок; штукатурок);» внести абзац: «-определения характеристик вспучивания (терморасширения) материалов огнезащитного типа», далее по тексту.	В обычных условиях на эксплуатируемых объектах достаточно сложно проверить <u>эффективность</u> композиций огнезащитных покрытий и оценить их огнезащитные свойства. На строительных объектах не уделяется внимание контролю качества огнезащитного покрытия по такому важному показателю как интумесцентные свойства (способность покрытия к вспучиванию при нагревании и коксуобразованию), а на эксплуатируемых объектах вообще не осуществляют контроль <u>эффективности</u> композиций огнезащитных покрытий. В настоящее время контроль качества огнезащитного покрытия интумесцентного типа осуществляется только по проверке его толщины и внешнего вида.

		эффективности; - толщина огнезащитного покрытия или материала для обеспечения определенной группы огнестойкости или предела огнестойкости объекта огнезащиты; - плотность (объемная масса); - сведения по технологии нанесения: способы подготовки поверхности, виды и марки грунтов, клеящих составов, количественно слоев, условия сушки, способы крепления и порядок нанесения (монтажа); - виды и марки дополнительных (защитных, декоративных) поверхностных слоев; - гарантийный срок хранения и условия хранения; - мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности при хранении и производстве работ; - срок сохранения огнезащитной эффективности (заявленный срок службы) и условия эксплуатации (предельные значения влажности, температуры окружающей среды и т.п.);		В соответствии с требованиями п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, при эксплуатации объекта защиты руководитель организации осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, которая должна храниться на объекте защиты, а при отсутствии в данной документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. Кроме этого, оценка состояния огнезащитной обработки в течение всего гарантийного срока эксплуатации проводится с периодичностью 2, 5, 10 лет согласно ГОСТ 31937 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Одной из основных характеристик, что существенно влияет на огнезащитную эффективность огнезащитного покрытия интумесцентного типа, является коэффициент вспучивания (<i>K</i>). Коэффициент вспучивания рассчитывают
--	--	---	--	---

		- показатели адгезии покрытия (прочности сцепления покрытия) к основанию для огнезащитных составов (красок; штукатурок); - возможность и периодичность замены или восстановления в зависимости от условий эксплуатации; - порядок контроля состояния и работоспособности средств огнезащиты.		как отношение толщины вспученного слоя (h) к исходной толщине покрытия (h_0). Определения коэффициента вспучивания (терморасширения) следует применять как обязательный тест при подтверждении соответствия, входном контроле и периодической проверке огнезащитной эффективности во время гарантийного срока службы огнезащитного покрытия.
--	--	---	--	--

Директор

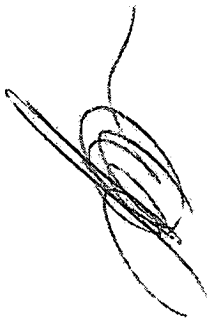

Д.А. Сидоренко

Предложения ООО «ШАНТИ» по корректировке проекта изменений, вносимых в решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2019 года № 200 «О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), и перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования»

1. Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

№ п/п	Номер раздела, под-раздела, пункта, под-пункта предложения	Текст проекта	Предлагаемая редакция	Обоснование
19...21	пункты 17, 19 раздела V, пункт 7 приложения	средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе	Добавить ссылку на ГОСТ 31937 «Здания и сооружения. Прави- ла обследования и мониторинга техниче- ского состояния» (п.п. 3.7.75.3.7.8)	См. предложений по корректи- ровке изменений вносимых в ТР ЕАЭС 043/2017
22...24	пункты 17, 19 раздела V,	средства огнезащиты стальных и (или)	Добавить ссылку на ГОСТ 31937 «Здания	См. предложений по корректи- ровке изменений вносимых в


	пункт 8 приложения	железобетонных конструкций	и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче- ского состояния» (п.п. 5.3.7.7.....5.3.7.8)	ТР ЕАЭС 043/2017
25...27	пункты 17, 19 раздела V, пункт 9 приложения	средства огнезащиты кабелей	Добавить ссылку на ГОСТ 31937 «Здания и сооружения. Прави- ла обследования и мониторинга техниче- ского состояния» (п.п. 5.3.7.7.....5.3.7.8)	См. предложений по коррек- ровке изменений вносимых в ТР ЕАЭС 043/2017

**2. Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе пра-
вила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского
экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР
ЕАЭС 043/2017)**

№ п/п	Номер раздела, под- раздела, пункта, под- пункта предложения	Текст проекта	Предлагаемая редак- ция	Обоснование
19...21	пункты 17, 19 раздела V, пункт 7 приложения	средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе	Добавить ссылку на ГОСТ 31937 «Здания и сооружения. Прави- ла обследования и мониторинга техниче- ского состояния» (п.п. 5.3.7.7.....5.3.7.8)	См. предложений по коррек- ровке изменений вносимых в ТР ЕАЭС 043/2017

22...24	пункты 17, 19 раздела V, пункт 8 приложения	средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций	Добавить ссылку на ГОСТ 31937 «Здания и сооружения. Прави- ла обследования и мониторинга техниче- ского состояния» (п.п. 3.7.7.....5.3.7.8)	См. предложений по корректи- ровке изменений вносимых в ТР ЕАЭС 043/2017
25...27	пункты 17, 19 раздела V, пункт 9 приложения	средства огнезащиты кабелей	Добавить ссылку на ГОСТ 31937 «Здания и сооружения. Прави- ла обследования и мониторинга техниче- ского состояния» (п.п. 5.3.7.7 5.3.7.8)	См. предложений по корректи- ровке изменений вносимых в ТР ЕАЭС 043/2017

Директор

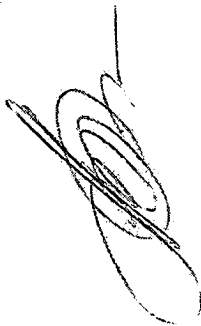

Д.А. Сидоренко