

Общероссийское отраслевое объединение работодателей

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 28, стр. 1 а, (495) 989-99-01, info@psorf.ru
Председатель Правления +7 903 685-55-17, meshalkin@gefest.com.ru
ИНН 7718748290 КПП 771801001

«12» ноября
2024г.
№ 088/мв

**Евразийская Экономическая
комиссия**

Уважаемые коллеги!

Федеральная Палата объединяет в своём составе около 60 известных в России и ЕАЭС предприятий, выпускающих широкую номенклатуру продукции для сферы обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, включая их поставку и обслуживание в государства-члены ЕАЭС. В число такой продукции входят, в частности, автоматические установки пожаротушения для транспортных средств различных типов: карьерной техники, городского пассажирского транспорта, подвижного состава железных дорог и метрополитенов, а также широкой номенклатуры установок и модулей пожаротушения автоматических, генераторов огнетушащего аэрозоля и газа для стационарных и подвижных объектов России и государств - членов ЕАЭС.


Основная часть соответствующих предприятий, как и собственно Палата, являются членами ТК №274 «Пожарная безопасность», принимая активное участие в разработке и рассмотрении более 100 межгосударственных стандартов, предусмотренных приложением к ТР ЕАЭС № 043/2017 и Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.11.2019г. № 200.

Основываясь на обобщённом Палатой опыте создания, поставок и сопровождения эксплуатации ряда вышеперечисленных систем на объектах различного функционального назначения, полагаем актуальным внесение следующих уточнений в проекты изменений в ТР ЕАЭС № 043/2017 и Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2019 г. № 200.

Приложения 1 и 2: по тексту на 5 листах.



**Председатель Правления
д.т.н., профессор, академик НАН ПБ**

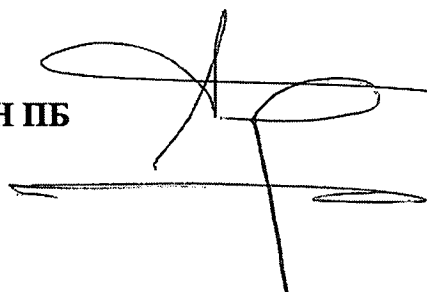

Е.А. Мешалкин



118696 462108

Евразийская экономическая
комиссия
№ 19167 от 21.11.2024 13:49
1+5л

Приложение 1
Предложения ОООР «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли»
по корректировке проекта изменений, вносимых в Технический регламент ЕАЭС
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)


№ п/п	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта приложения	Текст проекта	Предлагаемая редакция	Обоснование
1.	Определения	«установка пожаротушения отсека двигателя транспортного средства – установка пожаротушения, обеспечивающая подачу средства (выпуск) огнетушащего вещества в отсек двигателя транспортного средства при поступлении управляющего сигнала;»	«установка пожаротушения для транспортных средств: установка пожаротушения, обеспечивающая подачу средства (выпуск) огнетушащего вещества в пожароопасный отсек транспортного средства или на площадь, расположенную под транспортным средством, при поступлении управляющего сигнала;	Предлагаемое в проекте изменений в ТР ЕАЭС 043 определение «установка пожаротушения отсека двигателя транспортного средства» существенно сужает область применения установки только до отсека двигателя транспортного средства. При этом на транспортном средстве также имеются другие пожароопасные отсеки: с гидравлическими агрегатами, электрические шкафы управления, а также возможные аварийные проливы топлива и масла под транспортное средство. Предлагаемая редакция повышает эффективность области применения установок пожаротушения на транспорте, в частности, на карьерной технике и других типах транспортных средств.
2.	30. Пункт 38 абзац 2	Технические средства, функционирующие в составе установок пожаротушения отсеков двигателя транспортного средства, должны обеспечивать: а) обнаружение пожара, передачу сигнала о пожаре на панель управления прибором	Технические средства, функционирующие в составе установок пожаротушения для транспортного средства, должны обеспечивать: а) обнаружение пожара, передачу сигнала о пожаре на приборную панель транспортного средства или на панель индикации, расположенную в зоне визуального обзора водителя. б) далее по тексту.	1. Обоснование – см. в предыдущем пункте. 2. Термин «Панель приборов управления транспортного средства» не является общепотребительным. Обычно используются термины: панель приборов, приборная панель, комбинация приборов, панель управления. Передача сигнала о пожаре может осуществляться или на панель приборов путем его передачи в систему управления ТС, или на специальную панель индикации, устанавливаемую в любом удобном месте кабины в зоне обзора водителя
3.	30. Пункт 38 абзац 3	Технические средства, функционирующие в составе установок пожаротушения	Пункт исключить.	Как правило, в УПТ ТС используется источник питания транспортного средства. Использование собственного источника питания, не

№ п/п	Номер раздела, пункта, подпункта, приложения	Текст проекта	Предлагаемая редакция	Обоснование
		отсеков двигателя транспортного средства, должны обеспечивать выполнение указанных функций независимо от наличия внешних источников питания.		подключенного к внешней, по отношению к УПП, бортовой сети ТС, ограничивает время работы установкой ёмкостью аккумулятора. Требование выполнения УПП своих функций независимо от внешних источников питания избыточно и не может быть обязательным. Применение дополнительного (резервного) источника питания УПП целесообразно только в период техобслуживания или ремонта ТС с отключением штатного аккумулятора от бортовой сети. Решение о применении резервного источника питания следует возложить на изготовителя транспортного средства или эксплуатирующую его организацию и не следует регламентировать в ТР ЕАЭС 043.
4.	30. Пункт 38 абзац 7	Установки пожаротушения отсеков двигателя транспортного средства должны обеспечивать срабатывание при условии полной остановки транспортного средства и открытия дверей	Пункт исключить.	Данного требование относится к проектному решению по защите ТС конкретного типа исходя его назначения и условий эксплуатации и принимается изготовителем транспортного средства или эксплуатирующей его организацией. Срабатывание УПП при полной остановке и открытии дверей имеет смысл только в случаях защиты пассажирского транспорта. При защите грузовой и специальной карьерной техники, в ряде случаев, остановка транспортного средства не допускается. Например, при движении самосвала в карьере вверх его остановка в общем случае запрещена и при пожаре в отсеке гидравлики или заднем мосту тушение может проводиться без остановки двигателя, в том числе в движении. Вариант применения УПП должен быть внесён в ведомственный руководящий документ по эксплуатации транспортного средства, оснащенного УПП, и не должен регламентироваться ТР ЕАЭС № 043.

№ п/ п	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения	Текст проекта	Предлагаемая редакция	Обоснование
5.	Приложение, п. 62	Генераторы аэрозоля, генераторы газовые огнетушащего	Генераторы огнетушащего аэрозоля. В отдельной строке: 62 ¹ . Генераторы огнетушащего газа	1. В перенне термин «Генератор» используется с дополняющим существенным в родителном падеже (чего?), т. е. аэрозоля, пены и т.д. Для сохранения общей конструкции терминов целесообразно «генераторы газовые» изменить на «генераторы газа», а лучше на «генераторы огнетушащего газа» по аналогии с термином «генераторы огнетушащего аэрозоля» 2. Поскольку Перечень средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распространяются требования ТР ЕАЭС № 043/2017, приведенный в приложении к ТР, является основой для Перечня стандартов..., приведенных в Решении Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2019 г. №200, а для генераторов огнетушащего газа разработан, утвержден ТК №274 и находится на стадии межгосударственного голосования проект стандарта «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего газа. Общие технические требования. Методы испытаний», целесообразно Генераторы огнетушащего газа записать в отдельной строке, не объединяя их с генераторами огнетушащего аэрозоля. См п.1 таблицы.
6.	Приложение, п. 136	Установки пожаротушения отсека двигателя транспортного средства	Установки пожаротушения транспортного средства	для

Председатель Правления

Мешалкин Е.А.

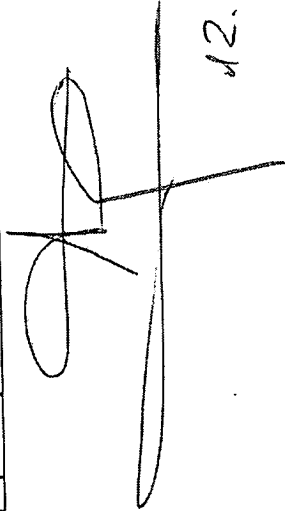

12.11.2024 г.

Приложение 2

**Предложения ООО «ФПСО» по корректировке проекта изменений, вносимых в
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2019 г. № 200**

1. Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, ..., в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС 043/2017...


№ п/п	Номер раздела, подраздел а, пункта, подпункт а, приложен ия	Текст проекта	Предлагаемая редакция	Обоснование
1	п. 101, столбец 3	Генераторы огнетушащего аэрозоля, генераторы газовые	Генераторы аэрозоля огнетушащего	Фразу «Генераторы газовые» - исключить. Применение для них стандарта ГОСТ 34635 нецелесообразно из-за отсутствия требований, обеспечивающих идентификацию данного объекта технического регулирования. См п. 5 предложений по корректировке изменений, вносимых в ТР ЕАЭС 043
2	п. 101 ¹ столбец 2	Новый пункт	пункт 38 раздела V, п. 62 ¹ приложения	Требования к генераторам огнетушащего газа будут установлены в разработанном межгосударственном стандарте «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего газа. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденном ТК №274 и находящемся на стадии межгосударственного голосования.
	п. 101 ¹ столбец 3	Новый пункт	Генераторы огнетушащего газа	
	п. 101 ¹ столбец 4	Новый пункт	ГОСТ ... «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего газа. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты ...)	
2	п. 233, столбец 3	Установки пожаротушения отсека двигателя транспортного средства	Установки пожаротушения для транспортного средства	См п.6 предложений по корректировке изменений, вносимых в ТР ЕАЭС 043

2. Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, ... , содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, ..., необходимые для применения и исполнения требований ТР ЕАЭС 043/2017...

№ п/п	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения	Текст проекта	Предлагаемая редакция	Обоснование
1	п. 110, столбец 3	Генераторы огнетушащего аэрозоля, генераторы газовые	Генераторы аэрозоля огнетушащего	Слова «Генераторы газовые» - исключить. Применение для них стандарта ГОСТ 34635 нецелесообразно из-за отсутствия методов испытаний, обеспечивающих идентификацию данного объекта технического регулирования. См п. 5 предложений по корректировке изменений, вносимых в ТР ЕАЭС 043
2	п. 110 ¹ столбец 2	Новый пункт	пункт 38 раздела V, п. 62 ¹ приложения	Методы испытаний генераторов огнетушащего газа рассмотрены в разработанном межгосударственном стандарте «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего газа. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденном ТК №274 и находящемся на стадии межгосударственного голосования.
	п. 110 ¹ столбец 3	Новый пункт	Генераторы огнетушащего газа	
	п. 110 ¹ столбец 4	Новый пункт	ГОСТ ... «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего газа. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты ...)	
2	п. 245, столбец 3	Установки пожаротушения отсека двигателя транспортного средства	Установки пожаротушения для транспортного средства	См п.6 предложений по корректировке изменений, вносимых в ТР ЕАЭС 043

Председатель Правления

Е.А.Мешалкин

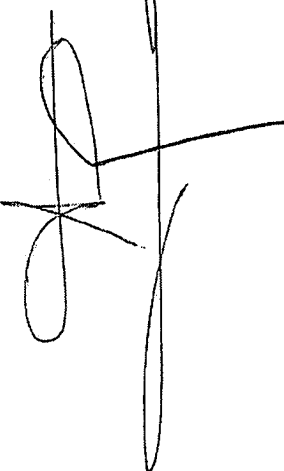

12.11.2024г.